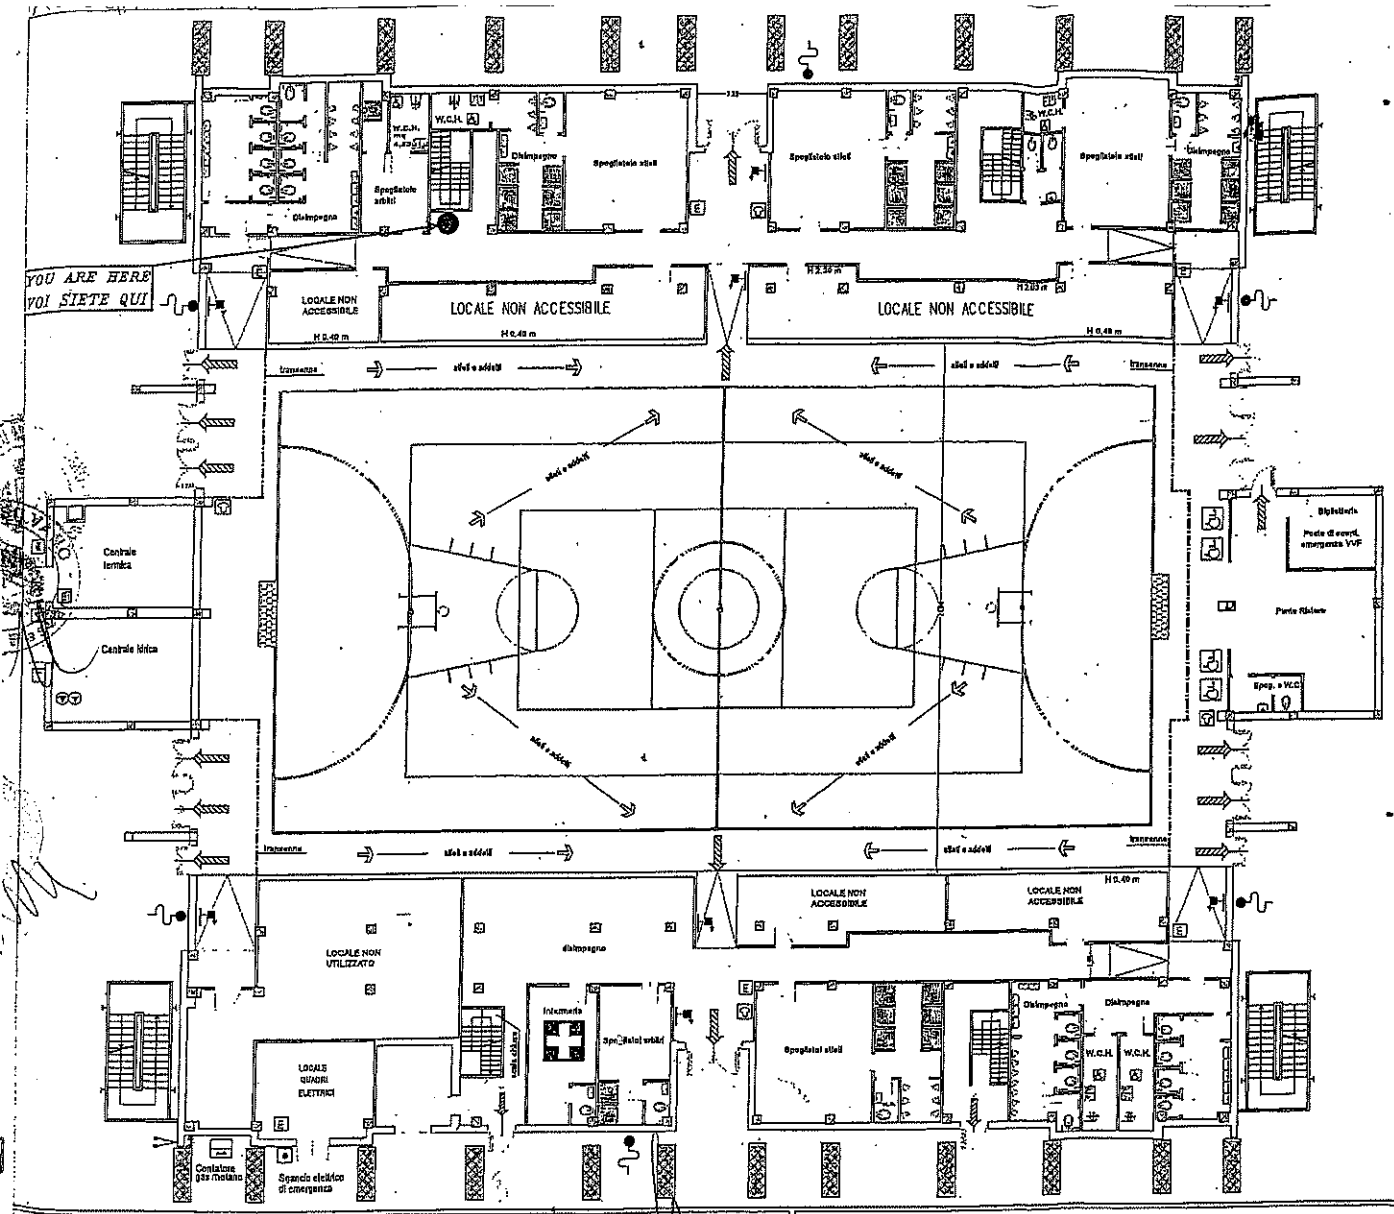

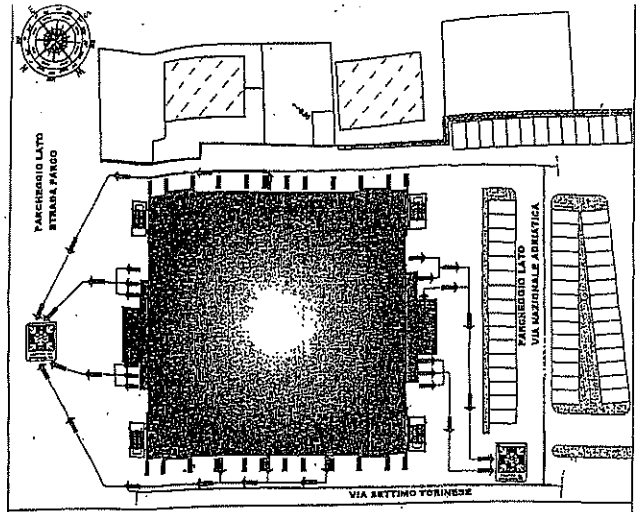

LEGENDA

	Percorso di fuga orizzontale/verso il basso	E	Estintore 34A - 233 BC/CO2 da 5 Kg
	Percorso di smistamento		Interruttore sgancio elettrico di emergenza
	Naspo UNI 25		Pulsante allarme antincendio
	Idrante UNI 45		Intercettazione rapida gas metano
	Attacco Autopompa VV.F. UNI 70		Sgancio elettrico centrale termica

NUMERI DI TELEFONO PER EMERGENZE

CARABINIERI	112
POLIZIA	113
VIGILI DEL FUOCO	115
PRONTO SOCCORSO	118
VIGILI URBANI	085 44 50 977
RESPONSABILE	

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€1,03
0 1 08 119414 279 3

N CASO DI EMERGENZA:

- NON FARSI PRENDERE DAL PANICO E SEGUIRE LE INDICAZIONI DEGLI ADDETTI
- PORTARSI CON CALMA VERSO L'USCITA DI EMERGENZA PIU' VICINA
- DIRIGERSI VERSO IL PUNTO DI RACCOLTA ED ATTENDERE ISTRUZIONI

IN AN EMERGENCY:

1. DON'T PANIC AND FOLLOW THE EMPLOYEES INDICATION
2. REACH THE NEAREST EMERGENCY EXIT
3. REACH THE POINT AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS

ELABORATO DA G.S. ENGINEERING S.a.s.	03/06/2009
	PIANTA PIANO_TERRA
COMUNE DI: MONTESILVANO	PROVINCIA DI: PESCARA
PALAZZETTO DELLO SPORT "CORRADO ROMA"	
PIANO DI EMERGENZA - PLAN OF EVACUATION	

ALL. A.4

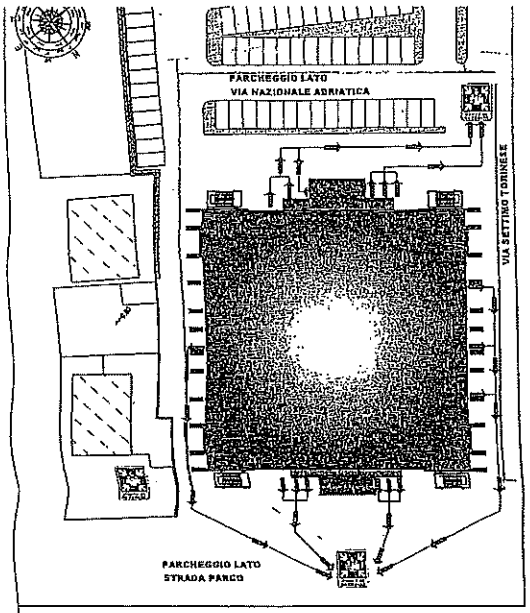

LEGENDA

	Percorso di fuga orizzontale/verso il basso	E	Estintore 34A - 233 BC/CO2 da 5 Kg
	Percorso di smistamento		Interruttore sgancio elettrico di emergenza
	Naspo UNI 25		Pulsante allarme antincendio
	Idrante UNI 45		Intercettazione rapida gas metano
	Attacco Autopompa VV.F. UNI 70		Sgancio elettrico centrale termica

NUMERI DI TELEFONO PER EMERGENZE	
CARABINIERI	112
POLIZIA	113
VIGILI DEL FUOCO	115
PRONTO SOCCORSO	118
VIGILI URBANI	085 44 50 977
RESPONSABILE	

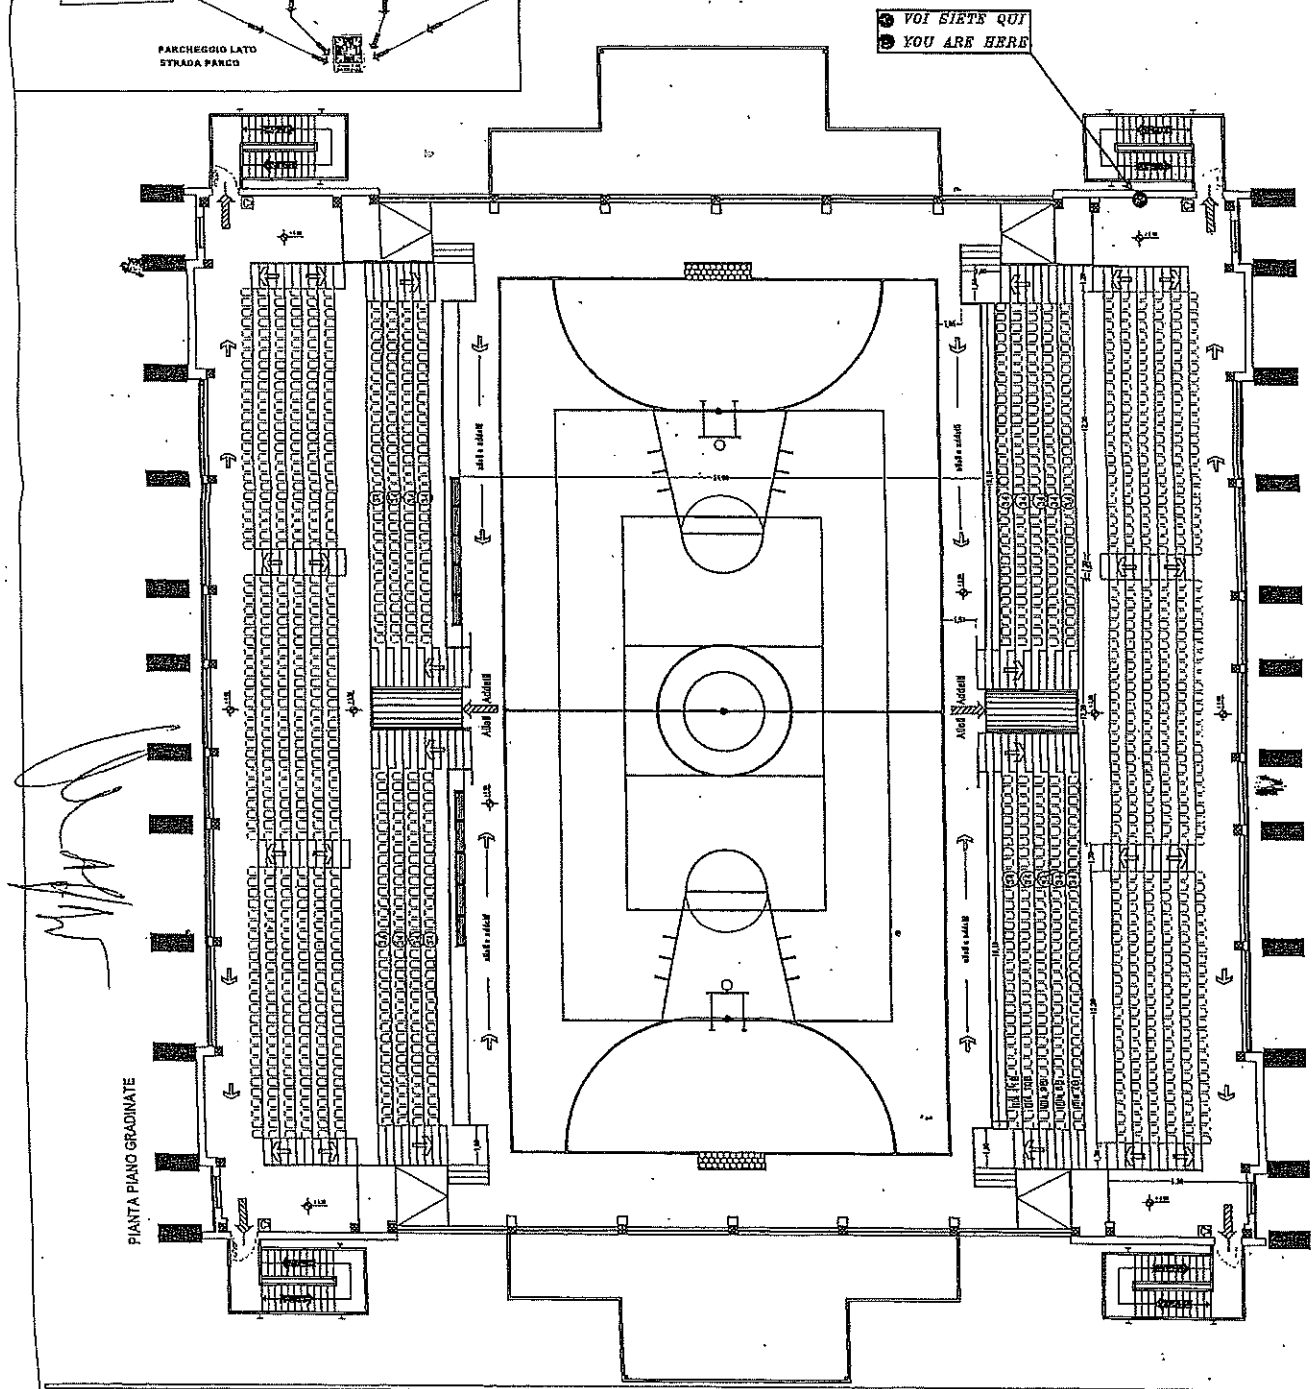

IN CASO DI EMERGENZA:

1. NON FARSI PRENDERE DAL PANICO E SEGUIRE LE INDICAZIONI DEGLI ADDETTI
2. PORTARSI CON CALMA VERSO L'USCITA DI EMERGENZA PIU' VICINA
3. DIRIGERSI VERSO IL PUNTO DI RACCOLTA ED ATTENDERE ISTRUZIONI

IN AN EMERGENCY:

1. DON'T PANIC AND FOLLOW THE EMPLOYEES INDICATION
2. REACH THE NEAREST EMERGENCY EXIT
3. REACH THE POINT AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS